

TECHNOLOGIA

HydraStat™



neuro™

neumi®

TECHNOLOGIA HydraStat™

Technologia ta jest innowacyjną techniką wykorzystującą naturalne właściwości ultraczystej wody. Zawiera małe cząsteczki składników o rozszerzonej powierzchni w środowisku ochronnym. Został zaprojektowany tak, aby zwiększyć biodostępność i transfer do komórek organicznych.

Bert Wonnacott,
NEUMI'S CHIEF INNOVATION OFFICER


Enkapsulacja w najmniejszej skali.

Producenci suplementów diety od dawna poszukują skuteczniejszych sposobów na maksymalizację wpływu odżywczego swoich produktów. Tradycyjnie wiele osób rekompensowało niską przyswajalność poprzez zwiększenie objętości surowców, zakładając, że nawet jeśli znaczna ich część zostanie zmarnowana, wyższa dawka zapewni pewne korzyści.

Jednak prawdziwa interakcja między suplementem a ciałem zachodzi na powierzchni każdej cząsteczki odżywczej, gdzie zachodzą reakcje chemiczne i biologiczne. Najbardziej efektywnym podejściem nie jest zwiększanie ilości składników, ale poprawa ich biodostępności poprzez rozszerzenie tej powierzchni interfejsu.

Kluczem do osiągnięcia tego celu jest optymalizacja wielkości cząstek — zwiększenie powierzchni bez zbędnych odpadów — co zapewnia większą absorpcję i skuteczność.

Tworzymy ultradrobne rozwiązania cząsteczkowe, rozkładając rozpuszczalne w wodzie składniki na poziomie molekularnym, aby uzyskać maksymalną skuteczność. Każdy składnik jest zamknięty w ochronnej osłonie z ultraczystej wody, aby zachować jego optymalny rozmiar i zapobiec ponownemu zlepianiu się w większe, mniej skuteczne cząsteczki. Ten zaawansowany proces zapewnia doskonałą stabilność, wchłanianie i biodostępność, dostarczając organizmowi składniki odżywcze w ich najsukuteczniejszej formie.

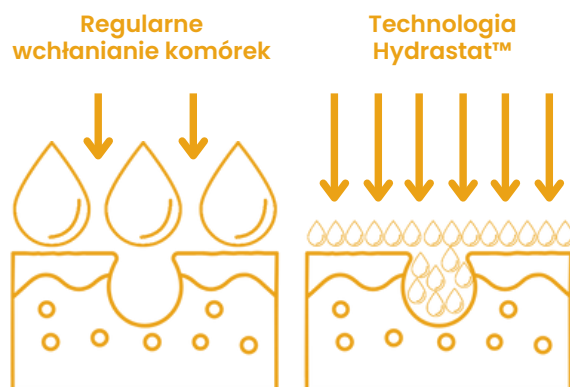

Co to jest test Zeta?

Badanie potencjału Zeta mierzy ładunek elektryczny na powierzchni cząstek w roztworze, dostarczając kluczowych informacji na temat ich stabilności i dyspersji. Ten test pomaga ocenić skuteczność procesu enkapsulacji, zapewniając, że bariera ultraczystej wody pozostaje nienaruszona, aby zapobiec gromadzeniu się cząstek.

Analizując potencjał Zeta, możemy udoskonalić nasze formuły, zapewniając większą stabilność, lepsze wchłanianie i optymalną wydajność, dostarczając składniki w ich najsukuteczniejszej formie.

Wyniki naszego testu potencjału Zeta można sprawdzić na stronie 7.

Glutation

**Najsilniejszy przeciwutleniacz,
o którym nigdy nie słyszałeś.**

Dr. Mehmet Oz
THE DR. OZ SHOW

Glutation jest protektorem i detoksykatorem komórki. Jest kluczem do życia, zdrowia, wydajności, ochrony i długowieczności każdej ludzkiej komórki.

Wysoki poziom glutatonu może poprawić stan zdrowia, zwiększyć wydolność, przyspieszyć regenerację, spowolnić proces starzenia, zwiększyć energię i wydłużyć życie.


Poziom glutatonu spada, im dłużej żyjesz. Ciągłe ataki na komórki poprzez inwazję toksyn, metali ciężkich oraz narażenie na promieniowanie i wolne rodniki powodują uszkodzenia i przyspieszają proces starzenia. Poziom glutatonu jest również obniżany przez wszelkie urazy, na jakie napotykają komórki - takie jak urazy, infekcje lub choroby.

Wyższe poziomy glutatonu są powiązane z wieloma korzyściami zdrowotnymi, wydajnościowymi i przeciwstarzeniowymi. Większość poważnych chorób jest powiązana ze stresem oksydacyjnym i niskim poziomem glutatonu. Badania wykazały, że zdrowi ludzie mają wyższy poziom glutatonu.

U osób z wyższym poziomem glutatonu mogą wystąpić następujące objawy:

- Zmniejszone zapalenie
- Zmniejszony dyskomfort stawów
- Wzmocniony układ odpornościowy
- Zwiększona energia
- Zwiększona wytrzymałość i wydolność
- Krótszy czas regeneracji po ćwiczeniach
- Większa jasność umysłu i koncentracja
- Lepszy sen
- Poprawa jakości i długości życia

Chociaż glutation może być nieznany ogółowi społeczeństwa, jest dobrze znany społeczności medycznej i naukowej. W rzeczywistości w PubMed, internetowej bibliotece nauk medycznych rządu USA, odnotowano dwa razy więcej badań naukowych na temat glutatonu niż na temat witaminy C. Przez ostatnie dwie dekady przeprowadzono dziesiątki tysięcy badań na temat glutatonu i jego związku ze zdrowiem i długowiecznością.

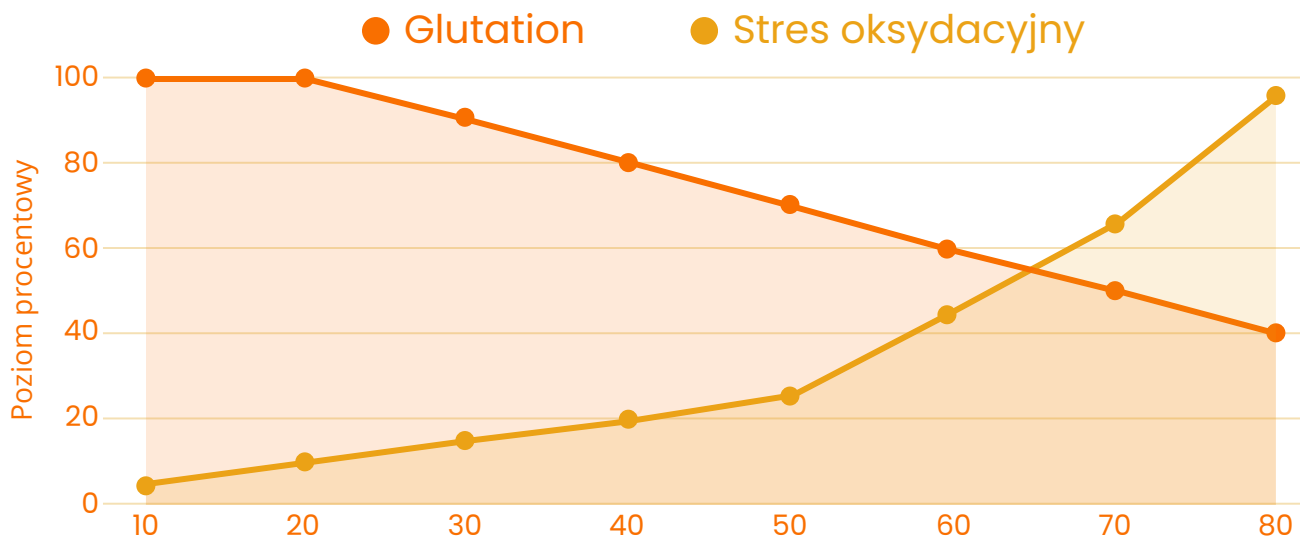

Glutation

To jeden z kluczy do walki z chorobami, których najbardziej się boisz.
Nazywa się glutation. Teraz zapisz to, ponieważ jest to niezwykle ważne.

Dr. Mehmet Oz
THE DR. OZ SHOW

Wyższy poziom glutationu:

- ✓ Poprawia odpowiedź immunologiczną
- ✓ Zmniejsza zmęczenie fizyczne i psychiczne
- ✓ Poprawia sprawność umysłową i fizyczną
- ✓ Przyspiesza regenerację fizyczną i psychiczną po ćwiczeniach
- ✓ Zwiększa długowieczność
- ✓ Zmniejsza stres oksydacyjny
- ✓ Zmniejsza stany zapalne międzykomórkowe
- ✓ Zwalcza przyspieszone starzenie
- ✓ Opóźnia wystąpienie chorób wieku starczego
- ✓ Usuwa toksyny chemiczne z komórek
- ✓ Krytyczne dla transferu tlenu

Jeśli jesteś chronicznie wyczerpany, chronicznie zmęczony, jeśli twój organizm po prostu nie pracuje na pełnych obrotach, przyczyną może być niski poziom glutationu, zarówno przyczynowo, jak i skutkowo.


Dr. David Katz
DIRECTOR OF YALE UNIVERSITY'S PREVENTION RESEARCH CENTER

Neuro™

Kluczowe składniki

Glutation

Właściwości antyoksydacyjne glutationu chronią mózg przed stresem oksydacyjnym i wspomagają zdrowie poznawcze.

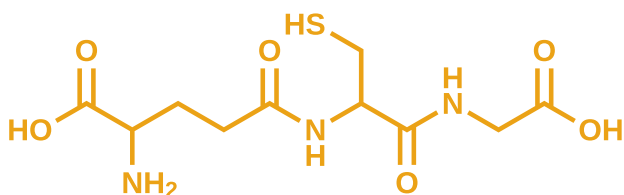

Arginina

Arginina wspomaga prawidłowy przepływ krwi i krążenie, wspomagając optymalne funkcjonowanie mózgu.

Kofeina

Kofeina poprawia koncentrację, czujność i energię umysłową, poprawiając sprawność poznawczą.

L-cysteina

L-cysteina wspomaga produkcję glutationu, kluczowego przeciwutleniacza dla zdrowia mózgu.

Glukonian magnezu

Glukonian magnezu jest niezbędny dla zdrowia i funkcjonowania neuronów, wspomagając pamięć, uczenie się i ogólną sprawność poznawczą.


Cytykolina

Cytykolina jest prekursorem acetylocholiny, neuroprzekaźnika niezbędnego do zapamiętywania i uczenia się.



Neuro to nasza innowacyjna formuła na mózg, zaprojektowana w celu optymalizacji funkcji poznawczych, poprawy koncentracji i wsparcia ogólnego zdrowia mózgu. Wykorzystując zaawansowaną technologię HydraStat™, Neuro zapewnia maksymalną absorpcję i skuteczność swoich skrupulatnie dobranych składników.

Wniosek

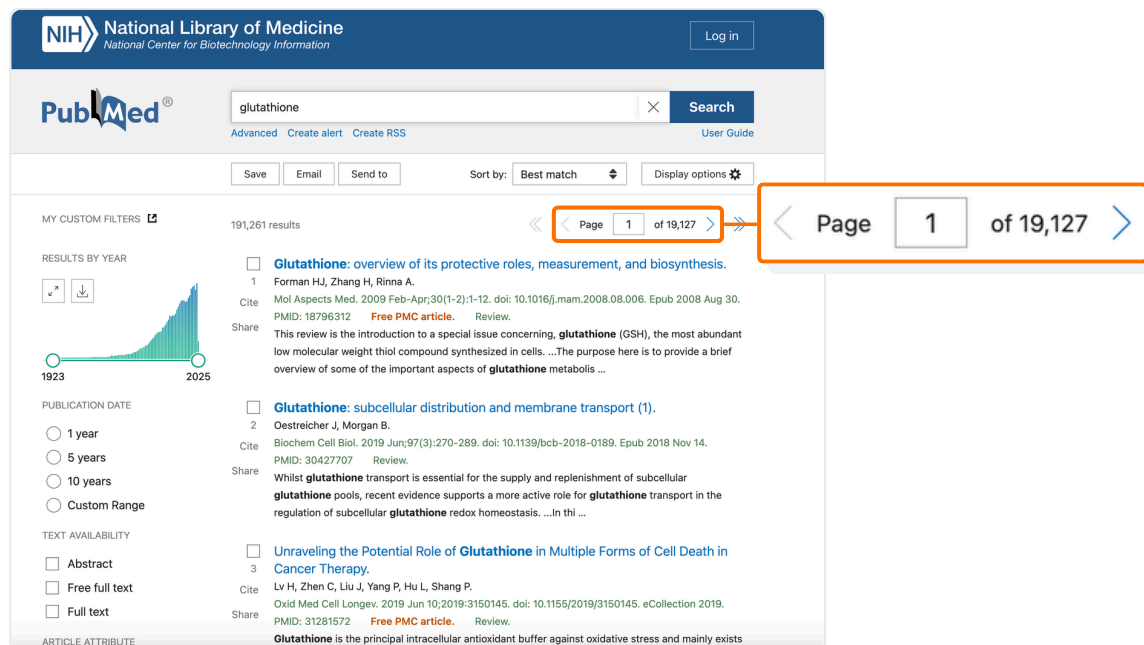

Glutathion to najważniejszy przeciwutleniacz w organizmie, który przyczynia się do poprawy zdrowia, zwiększenia wydajności, szybszej regeneracji, spowolnienia procesu starzenia, zwiększenia energii i wydłużenia życia.

Poziom glutathionu spada wraz z wiekiem. Większość poważnych chorób jest związana ze stresem oksydacyjnym i niskim poziomem glutathionu.

Glutathion jest kruchy i trudny do wchłonięcia, więc przemysł suplementów diety nie wykorzystał jego potencjału. W Neumi używamy technologii Hydrastat™, aby stworzyć suplement diety, który Twój organizm może wchłoniąć.

Technologia Hydrastat™ wykorzystuje naturalne właściwości ultraczystej wody, aby zapewnić wyjątkową ochronę klastrów wodnych składającą się z małych cząsteczek, zwiększając ich biodostępność i przenikanie do komórek organicznych.

Wypróbuj
Neumi już dziś i
poczuj się jak
nowa osoba!

Testowanie
przez strony
trzecie

W Neumi wierzymy w dostarczanie produktu najwyższej jakości. Przekazaliśmy Neuro do testów stron trzecich.

Zapoznaj się z wynikami naszych niezależnych testów mikrobiologicznych, które sprawdzają obecność szkodliwych mikroorganizmów, w dokumentach na kolejnych stronach.

Zeta Potential Report

v2.3



Malvern Instruments Ltd - © Copyright 2008

Sample Details

Sample Name: SNN011325 1

SOP Name: mansettings.nano

General Notes:


File Name: Current 2025 files.dts Dispersant Name: Water
Record Number: 13 Dispersant RI: 1.330
Date and Time: Thursday, March 6, 2025 3:53:43... Viscosity (cP): 0.8872
Dispersant Dielectric Constant: 78.5

System

Temperature (°C): 25.0 Zeta Runs: 10
Count Rate (kcps): 531.9 Measurement Position (mm): 2.00
Cell Description: Clear disposable zeta cell Attenuator: 9

Results

	Mean (mV)	Area (%)	St Dev (mV)
Zeta Potential (mV): -21.6	Peak 1: -21.6	100.0	3.99
Zeta Deviation (mV): 3.99	Peak 2: 0.00	0.0	0.00
Conductivity (mS/cm): 0.870	Peak 3: 0.00	0.0	0.00
Result quality : Good			

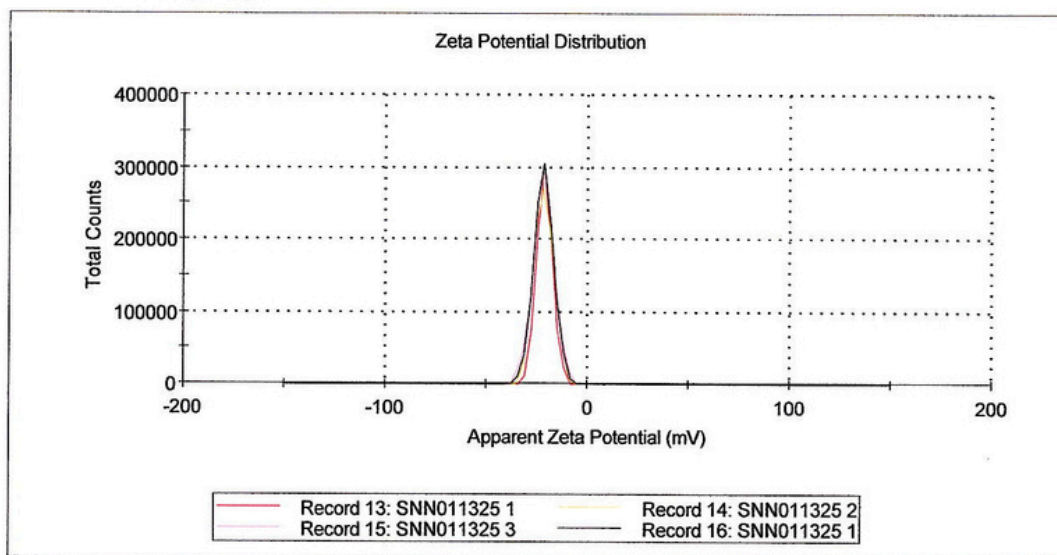



A Tentamus Company

47-2854223
520 South 850 East, Suite B3
Lehi, UT 84043
801-847-7722
www.analyticalresource.com
info@yourqualitylab.com



Certificate of Analysis

Client Information

Neumi
8730 Harrison St
Sandy, UT 84070
USA
801-674-2727

Sample Information

Sample ID: 798263
Date Received: 2/17/2025
Description: NEURO
Lot#: SNN021325-1

Analysis	Method	Results				
		[†] MDL / LOQ	Specification	Results	UOM	Lab ID
<u>Complete Micro Profile Pseudomonas (Rapid)</u>	USP <2021>, USP <2022>, AOAC 991.14, USP <62>, AOAC 2014.05					1
Total Plate Count	USP <2021>	10	Record Only	None Detected	cfu's/g	1
Coliforms	AOAC 991.14	10	Record Only	None Detected	cfu's/g	1
E. coli	USP <2022>	Absent	Record Only	Absent	cfu's/10g	1
Staphylococcus aureus	USP <2022>	Absent	Record Only	Absent	cfu's/10g	1
Salmonella	USP <2022>	Absent	Record Only	Absent	cfu's/10g	1
Pseudomonas aeruginosa	USP <62>	Absent	Record Only	Absent	cfu's/g	1
Yeast and Mold (Rapid)	AOAC 2014.05	10	Record Only	None Detected	cfu's/g	1

[†]Method Detection Limit (MDL):

In microbiologic testing, this is the minimum level of growth that can be detected with confidence. If a result is reported as "None Detected", it means any visible growth was below this limit.

[†]Limit of Quantitation (LOQ):

In analytical chemistry testing, this is the minimum level of the desired analyte that can be quantified with confidence. If a result is reported as less than LOQ, it means any detected amount was too small to report an exact number.

Under accreditation number 77504, ARL is an ISO/IEC 17025:2017 Accredited Laboratory. Uncertainty data for ISO/IEC 17025:2017 methods are available upon request. Certificate and scope are also available upon request.

Form: coa031201a Report: 798263

Printed on: 2/24/2025 9:35:35 AM

experience • professionalism • value

Released by: Spencer Ashby

Date Released: 2/24/2025

This Certificate of Analysis (COA) represents data only for the sample provided and is valid only in conjunction with the provided QR code. It does not constitute a guarantee of quality for the entire production lot. This COA shall not be reproduced, except in its entirety. Amendments to this COA shall be made only by ARL through written requests by the Client to whom this COA is issued. As a confirmation of validity, the above-provided QR code links to this exact COA on ARL servers. Its absence signals potential alterations.

Page 1 of 1



A Tentamus Company

47-2854223
520 South 850 East, Suite B3
Lehi, UT 84043
801-847-7722
www.analyticalresource.com
info@yourqualitylab.com



Certificate of Analysis

Client Information

Neumi
8730 Harrison St
Sandy, UT 84070
USA
801-674-2727

Sample Information

Sample ID: 798267
Date Received: 2/17/2025
Description: NEURO
Lot#: SNN021325-2

Analysis	Method	Results				
		[†] MDL / LOQ	Specification	Results	UOM	Lab ID
<u>Complete Micro Profile Pseudomonas (Rapid)</u>	USP <2021>, USP <2022>, AOAC 991.14, USP <62>, AOAC 2014.05					1
Total Plate Count	USP <2021>	10	Record Only	None Detected	cfu's/g	1
Coliforms	AOAC 991.14	10	Record Only	None Detected	cfu's/g	1
E. coli	USP <2022>	Absent	Record Only	Absent	cfu's/10g	1
Staphylococcus aureus	USP <2022>	Absent	Record Only	Absent	cfu's/10g	1
Salmonella	USP <2022>	Absent	Record Only	Absent	cfu's/10g	1
Pseudomonas aeruginosa	USP <62>	Absent	Record Only	Absent	cfu's/g	1
Yeast and Mold (Rapid)	AOAC 2014.05	10	Record Only	None Detected	cfu's/g	1

[†]Method Detection Limit (MDL):

In microbiologic testing, this is the minimum level of growth that can be detected with confidence. If a result is reported as "None Detected", it means any visible growth was below this limit.

[†]Limit of Quantitation (LOQ):

In analytical chemistry testing, this is the minimum level of the desired analyte that can be quantified with confidence. If a result is reported as less than LOQ, it means any detected amount was too small to report an exact number.

Under accreditation number 77504, ARL is an ISO/IEC 17025:2017 Accredited Laboratory. Uncertainty data for ISO/IEC 17025:2017 methods are available upon request. Certificate and scope are also available upon request.

Form: coa031201a Report: 798267

Printed on: 2/24/2025 9:35:36 AM

experience • professionalism • value

Released by: Spencer Ashby

Date Released: 2/24/2025

This Certificate of Analysis (COA) represents data only for the sample provided and is valid only in conjunction with the provided QR code. It does not constitute a guarantee of quality for the entire production lot. This COA shall not be reproduced, except in its entirety. Amendments to this COA shall be made only by ARL through written requests by the Client to whom this COA is issued. As a confirmation of validity, the above-provided QR code links to this exact COA on ARL servers. Its absence signals potential alterations.

Page 1 of 1

neumi[®]
TECNOLOGIA
HydraStat[™]
neuro[™]